	A	B	K.P.	K.D.	K.V.1	K.V.2	K.I.
ČRPALIŠČE Č1	3.52m	3.02m	177.40	173.88	174.88	174.97	175.58

	vtočna cev	iztočna cev	tip črpalke	$H_{suhi\ tek}$	$H_{izklopa}$	H_{vklopa}	H_{alarma}
ČRPALIŠČE Č1	PVC DN200 SN 8	PE 100 DN 125 PN 10 SDR 17	potopna črpalka GRUNDFOS, tip SEV.100.100.30.A.4.50D	174.18	174.23	174.88	175.08

ČRPALNI JAŠEK "MAXI SUB 16" ; Č1
IZ ARMIRANEGA POLIESTRA ø 1600mm
A=3.52, (globina)

P R E R E Z B – B

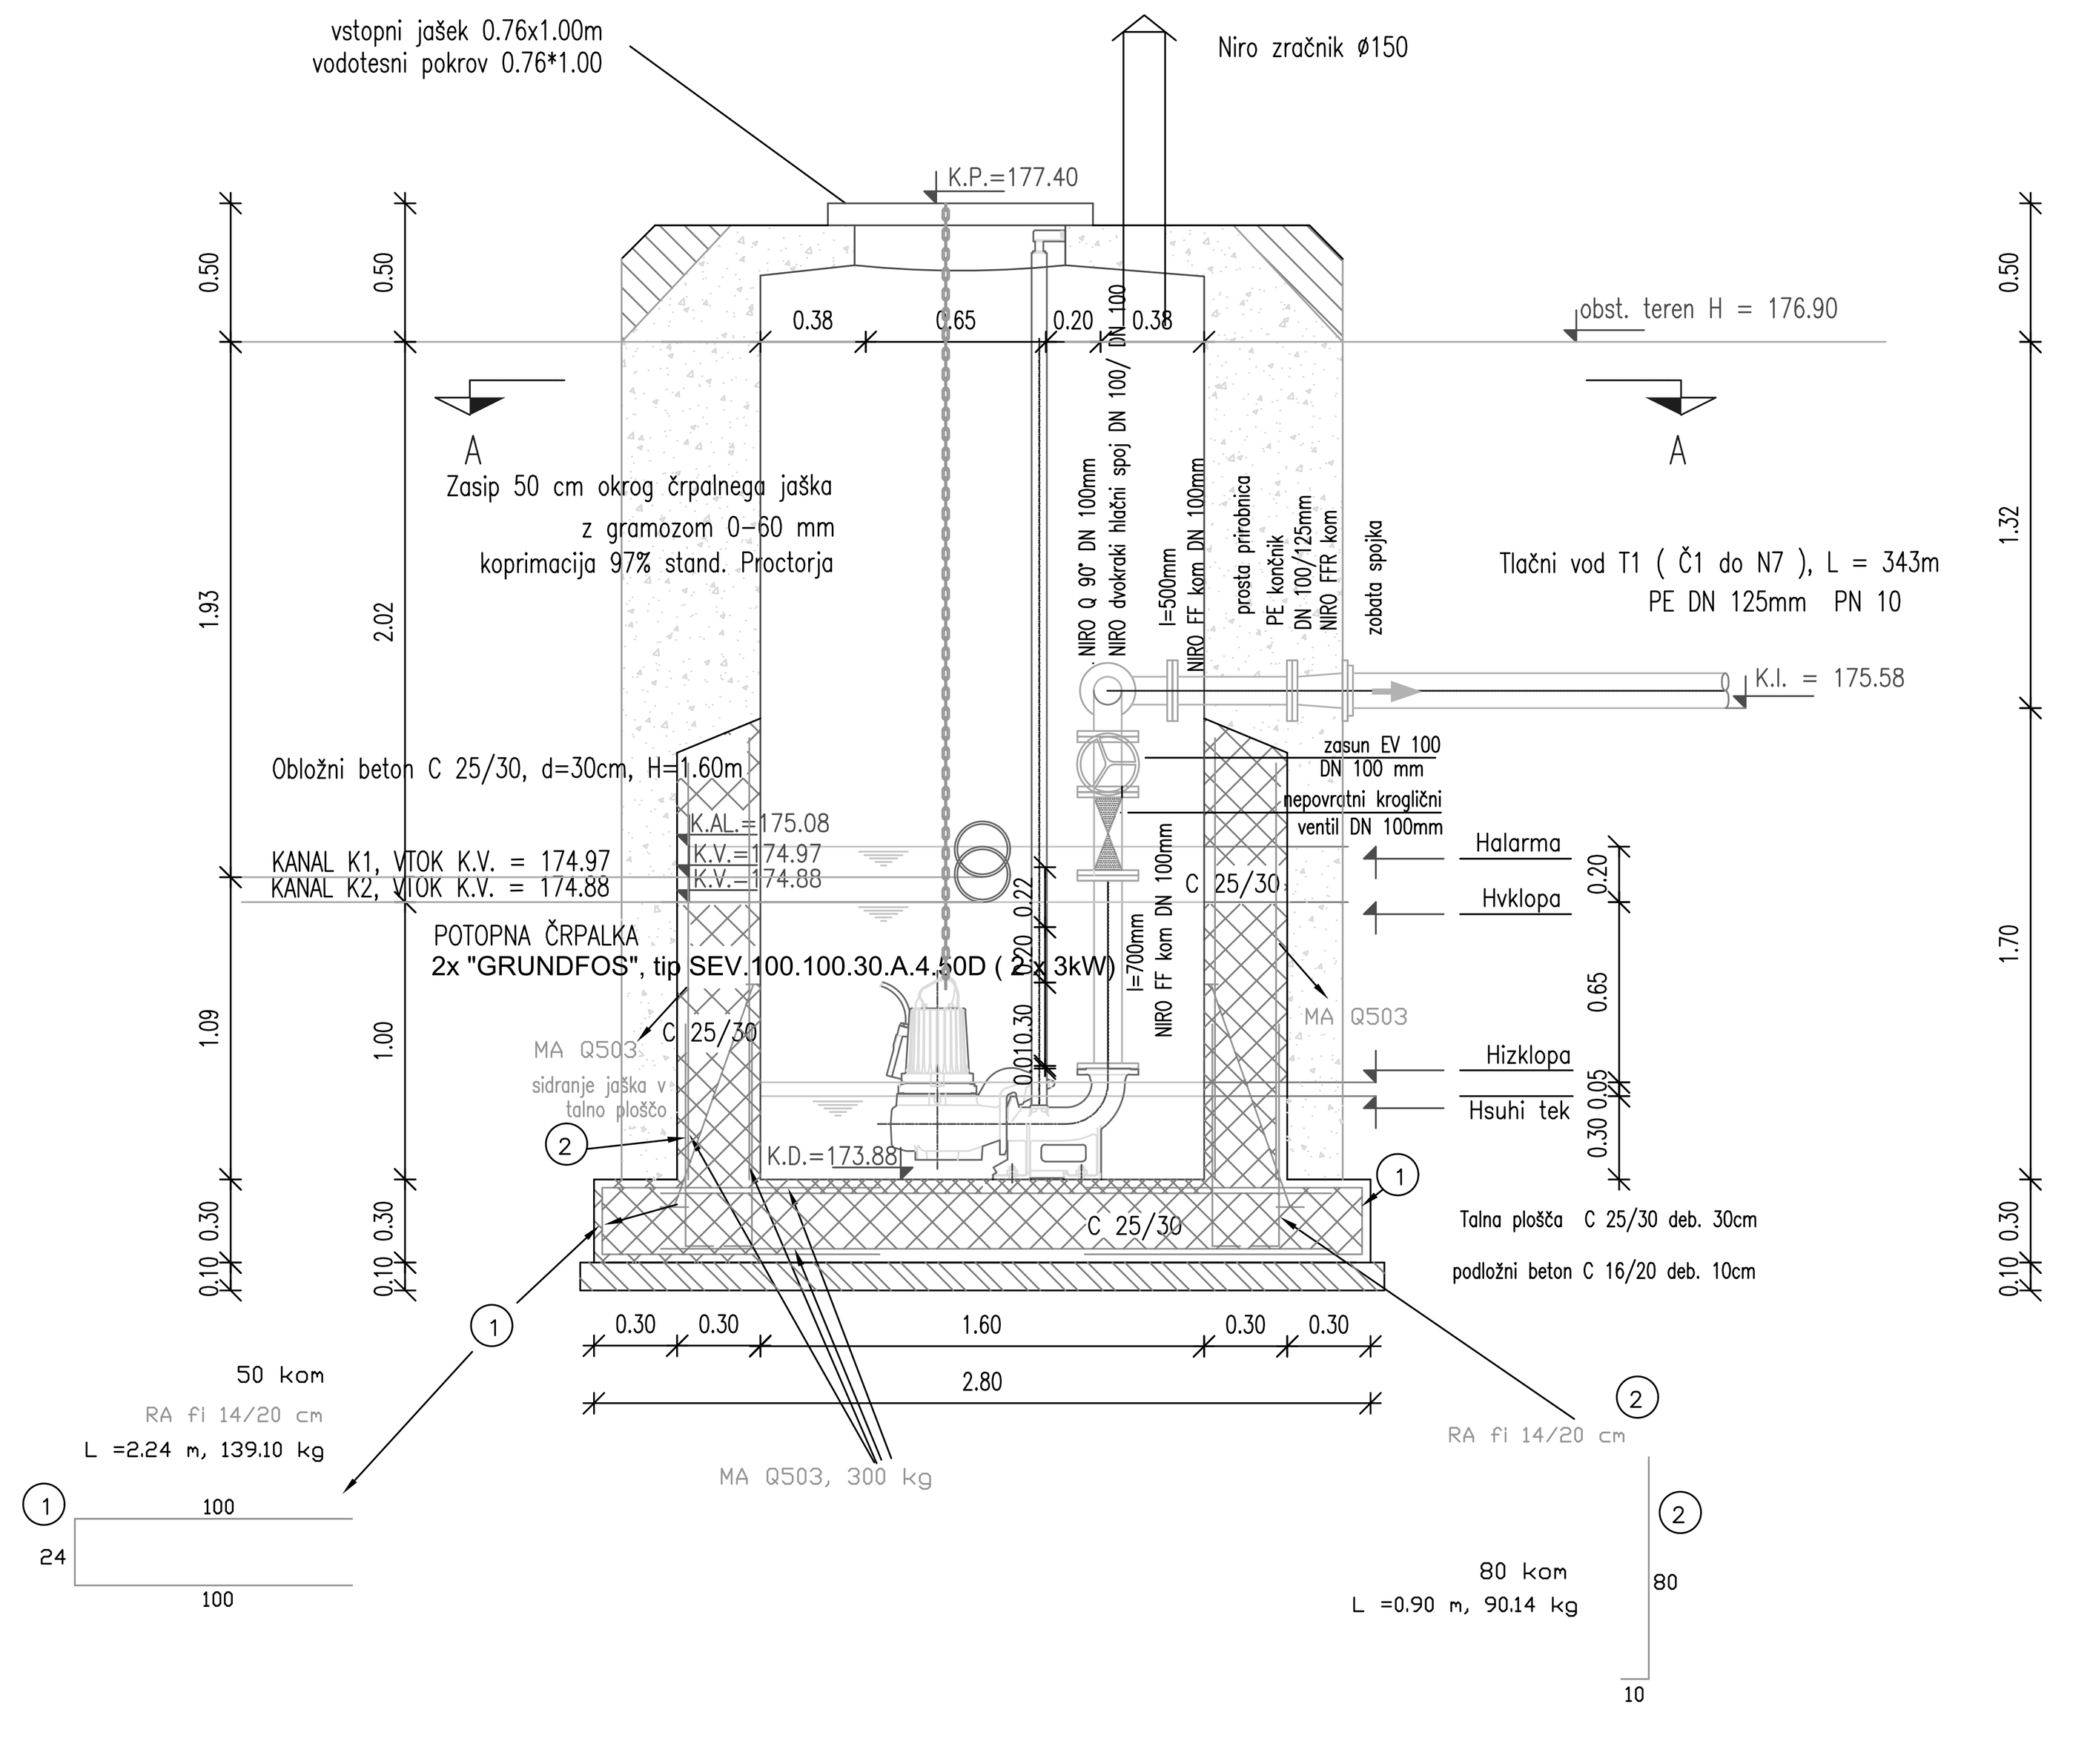

P R E R E Z A – A

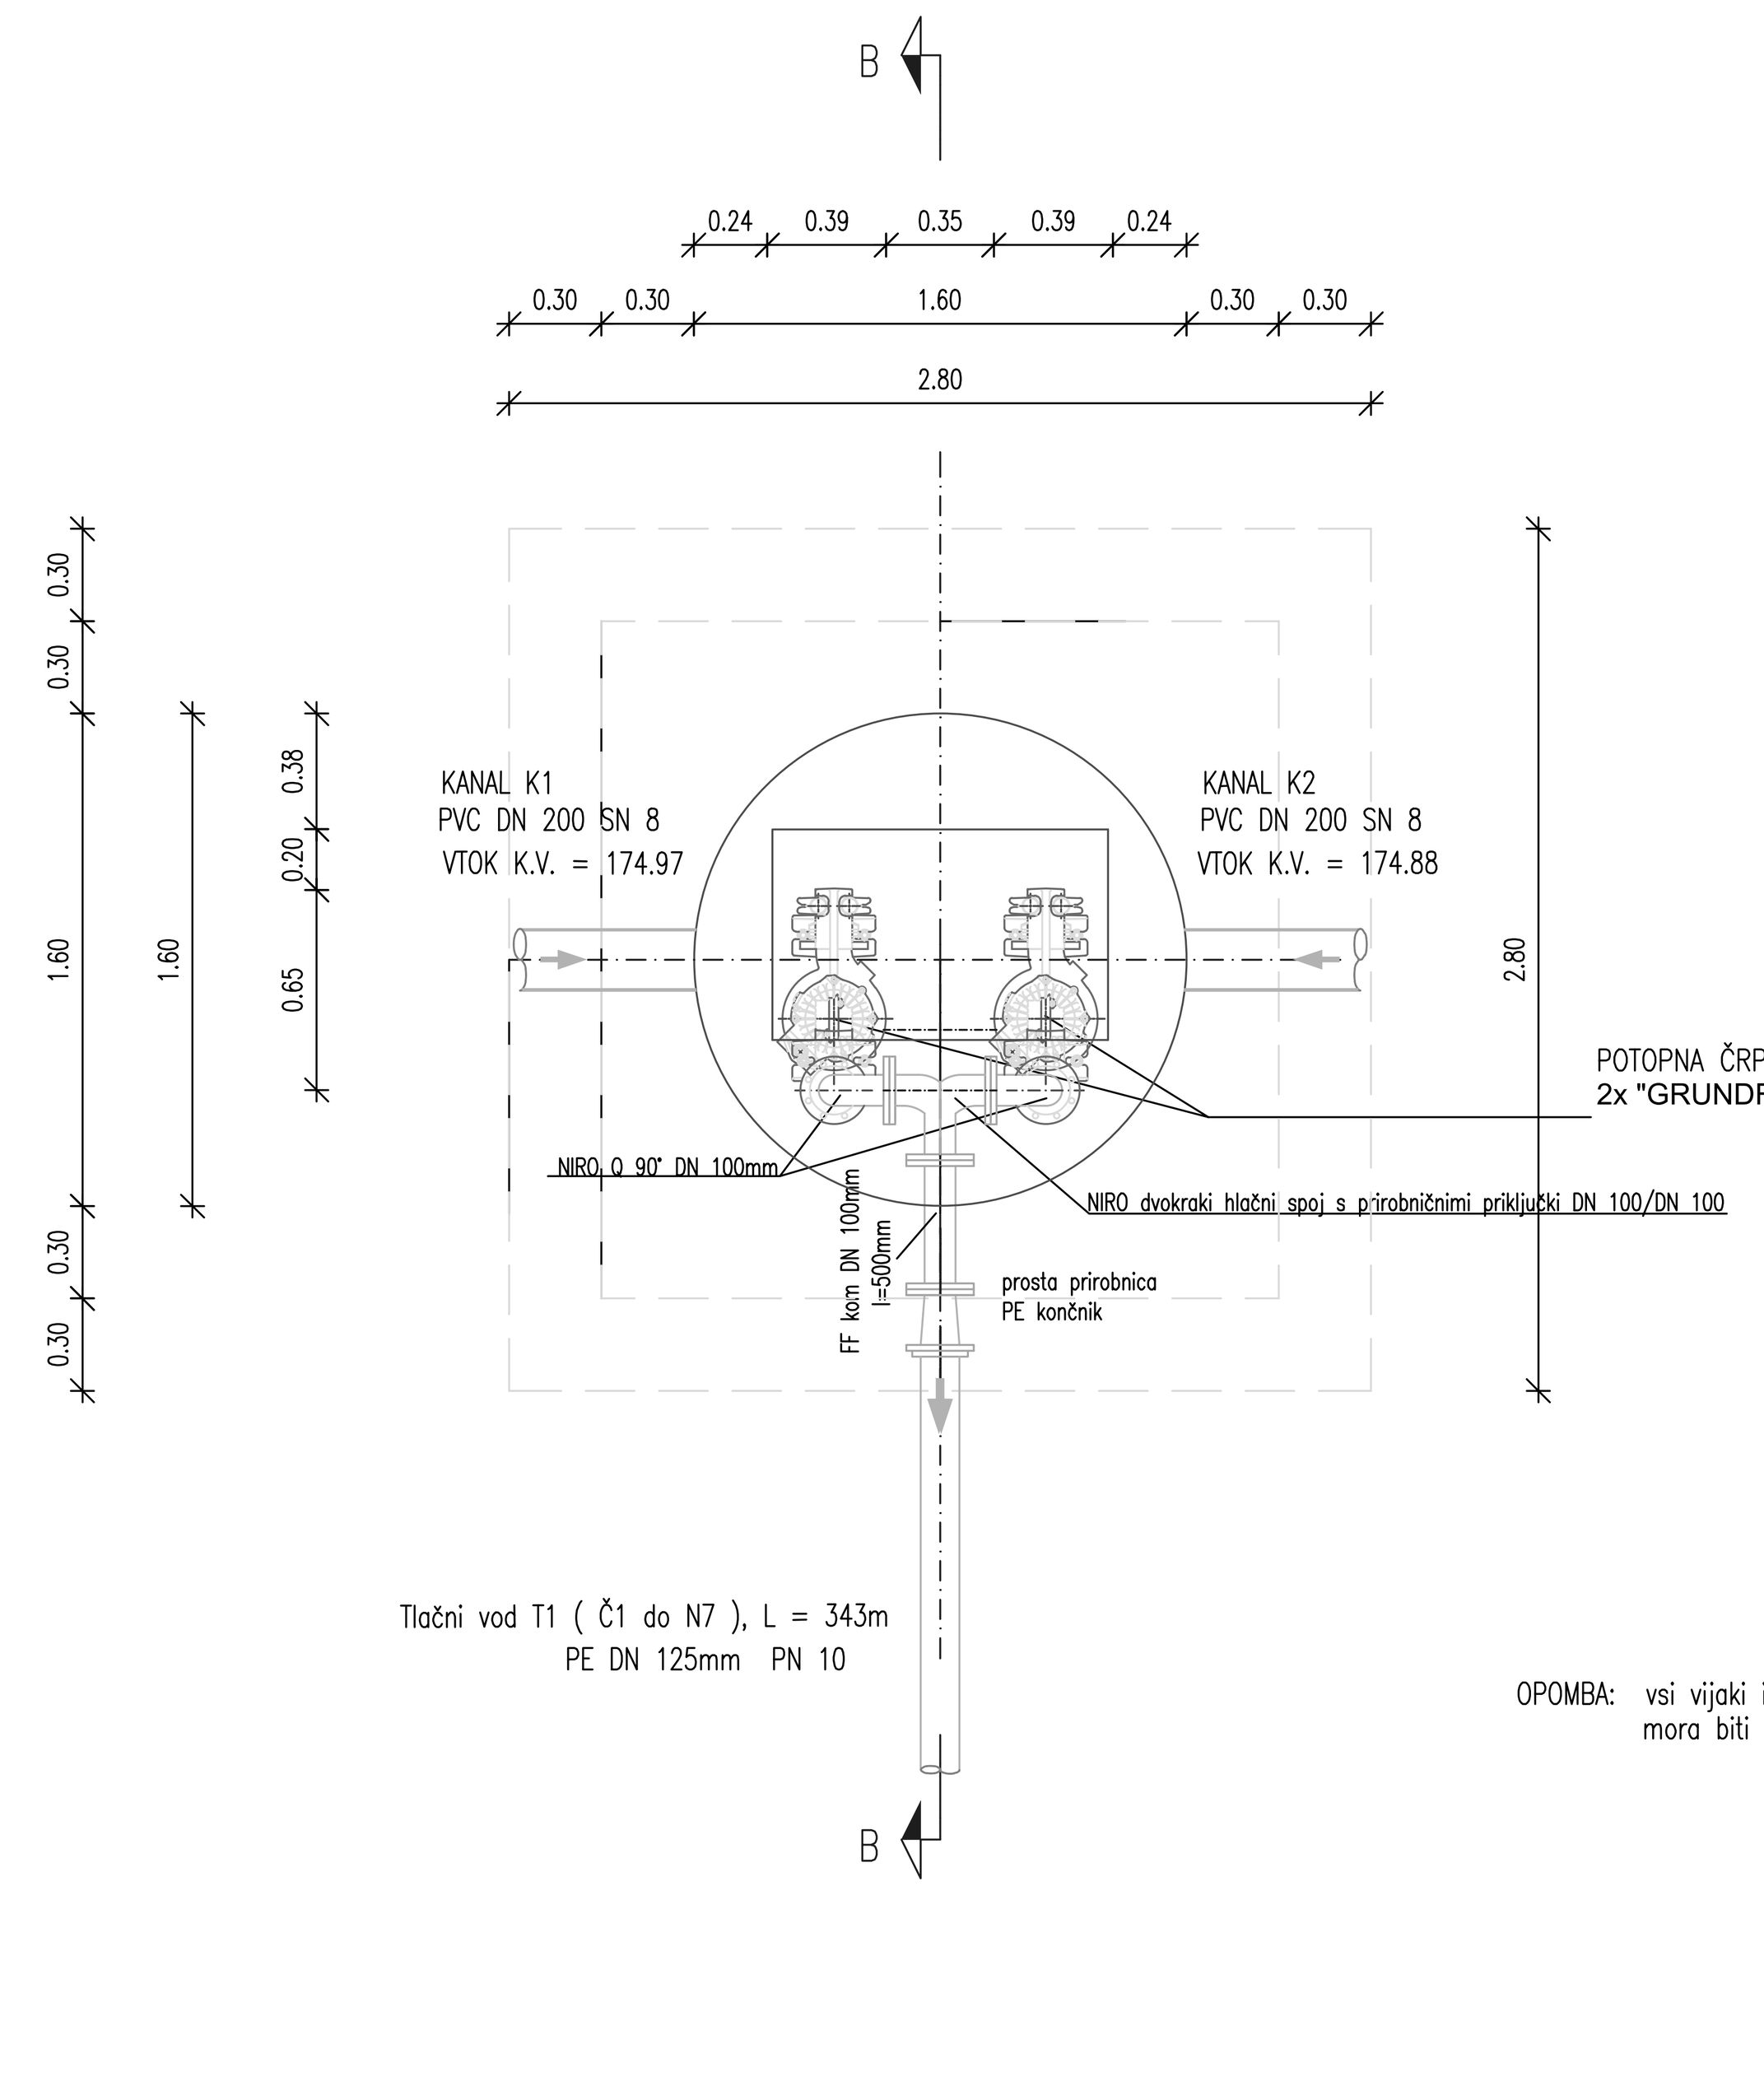

OPOMBA: vsi vijaki in ostali vezni material mora biti iz nerjavečega materiala

FEKALNA KANALIZACIJA BABINCI
MONTAŽNO FEKALNO PREČRPALIŠČE Č1 "MAXI SUB 16"
M 1:25

Investitor: OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer	Objekt lokacija: FEKALNA KANALIZACIJA BABINCI
	Vsebina načrta/prikaza: MONTAŽNO FEKALNO PREČRPALIŠČE Č1 "MAXI SUB 16"
Projektant: INŽENIRING Rudi Sever s.p., Stročja vas 3E, 9240 Ljutomer; tel : +386 (0) 2 5848-810; fax.: +386 (0) 2 5848-811; e.mail: rudi.sever@siol.net; IZS 2538	Vrsta načrta/prikaza: 03 - načrt gradbenih konstrukcij - načrt kanalizacije
	Vrsta projektne dokumentacije: PZI
Merilo: 1:25	
Kraj/datum: Ljutomer; december 2014	

	Ime in priimek	id. številka	Podpis
Odgovorni vodja projekta:	Rudi SEVER, dipl.ing.grad.	G-2067	
Odgovorni projektant:	Rudi SEVER, dipl.ing.grad.	G-2067	
Sodelavec projektant:	Rudi SEVER, dipl.ing.grad.	G-2067	
Obdelal:			

Številka projekta: PR-11/2013 | Številka načrta: NG-11/13 | Številka risbe: 03.01.01